


TOOTESERTIFIKAAT

ETS NORD AS

Valmistab

NORDduct ventilatsioonitorustikku

NORDduct ventilatsioonitorustik on mõeldud kasutamiseks ehitiste õhuvahetuse- ja ventilatsioonitorustikuna ja selle tihedus on määratletud sertifitseerimiskriteeriumitele SERT R022: *Ventilatsioonitorustik* vastavalt. NORDduct ventilatsioonitorustik (tüüpkatse torustiku pindala $A=10,9 \text{ m}^2$ ja liitmike arvutuslik pikkus kokku $L=14,6 \text{ m}$) tihedus (EN 12237) on välja toodud alljärgnevas:

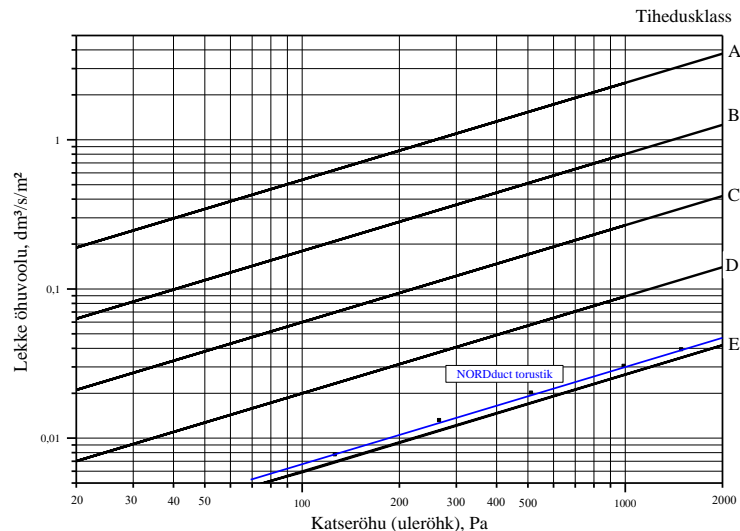

NORDduct ventilatsioonitorustik täidab eelmainitud sertifitseerimiskriteeriumites esitatud tihedusklassi D nõuded üle- ja alarõhul. Suurim tööõhk on $+2000 \text{ Pa} / -1000 \text{ Pa}$. Sertifitseeritud NORDduct ventilatsioonitorustiku osad on välja toodud sertifikaadi lisas.

Käesolev sertifikaat on kehtiv kuni 13.5.2025 tingimusel, et tootes ei tehta olulisi muudatusi ning valmistaja ja Eurofins Expert Services Oy vahel on kehtiv kvaliteedikontrolli leping. Sertifikaadi kehtivust võib kontrollida Eurofins Expert Services Oy-st, www.sertifikaattihaku.fi. Muud tingimused on loetletud sertifikaadi tagaküljele.

Espoo 14.5.2020

 Tiina Ala-Outinen
 Juhataja, sertifitseerimine ja kontrollimine

 Mikko Saari
 Auditor

See dokument on elektrooniliselt allkirjastatud

TOOTESERTIFIKAAT

Sertifikaat Nr EUFI29-20002351-C/EE

Välja antud 19.5.2015

Ajakohastatud 14.5.2020

2 (3)

Sertifikaadi kehtivuse tingimused:

Käesolevas sertifikaadis esitatud viited määrustele, väljaannetele, standarditele ja teistele viidatud dokumentidele puudutavad neid sellisel kujul, nagu nad kehtisid sertifikaadi väljastamise päeval.

Toote kvaliteedi ja pideva kvaliteedikontrolli eest vastutab tootja. Eurofins Expert Services Oy ei võta käesoleva sertifikaadi väljastamisega endale mingeid kahjude hüvitamise kohustusi isiku- või muude kahjude eest, mis võivad otseselt või kaudselt tuleneda sertifikaadile vastava toote kasutamisest.

Eurofins Expert Services Oy või Eurofins nime kasutamine reklaamides või käesoleva sertifikaadi osaline levitamine on lubatud vaid Eurofins Expert Services Oy-st saadud kirjaliku loa alusel.

See sertifikaat on Soome originaalsertifikaadi EUFI29-20002351-C eestikeelne versioon. Vaidluse korral kehtib sertifikaadi soomekeelne originaal.

TOOTESERTIFIKAAT

Lisa tootesertifikaat Nro EUFI29-20002351-C/EE

1 (1)

Toote valmistajad: ETS NORD AS, Tallin, Eesti ja ETS NORD Soome, Tuusula
Sertifitseeritud NORDDuct ventilatsioonitorustiku osad:

Nr.	Toote nimetus	Tootetähis	Mõõdu tähis	Mõõt, mm
1	Spiraaltoru	NTO	D-3	80...1600
2	Spiraaltoru	NTO	D-6	80...1600
3	Sektorpõlv	NV	D-90	250...1600
4	Sektorpõlv	NV	D-60	250...1600
5	Sektorpõlv	NV	D-45	250...1600
6	Sektorpõlv	NV	D-30	250...1600
7	Sektorpõlv	NV	D-15	250...1600
8	Siseliide	NI	D	80...1600
9	Pikk siseliide	NIL	D	80...1600
10	Pikk sise-välisliitmik	NILM	D	100...500
11	Välisliitmik	NM	D	80...1600
12	Sadul, tasapinnale	NSK	D	80...1600
13	Sadul, tasapinnale	NSKM	D	80...1600
14	Sadul, pressitud	NPS	D-d	80/80...630/315
15	Sadul, valtsitud	NPSV	D-d	400/400...1600/1600
16	Üleminek tsentriline, pressitud	NFC	D-d	100/80...315/250
17	Üleminek tsentriline	NFCV	D-d	250/100...1600/1250
18	Üleminek tsentriline, pressitud, toru/osa	NFCM	D-d	100/80...315/250
19	Üleminek tsentriline, toru/osa	NFCVM	D-d	200/100...1600/1250
20	Üleminek ekstsentriline	NFB	D-d	100/80...1600/1250
21	Üleminek ekstsentriline, toru/osa	NFBM	D-d	100/80...1600/1250
22	Kolmik	NTK	D-d	100/100...630/315
23	Kolmik	NTKV	D-d	400/400...1600/1600
24	Nelik	NXK	D-d	100/100...630/315
25	Otsakork, torule	NAL	D	80...1600
26	Otsakork, osale	NALM	D	80...1600
27	Puhastusluuk, torule	NAL-H	D	80...1600
28	Puhastusluuk, osale	NALM-H	D	80...1600
29	Põlv, pressitud	NVP	D-90	80...250
30	Põlv, pressitud	NVP	D-60	80...250
31	Põlv, pressitud	NVP	D-45	80...250
32	Põlv, pressitud	NVP	D-30	80...250
33	Põlv, pressitud	NVP	D-15	80...250