

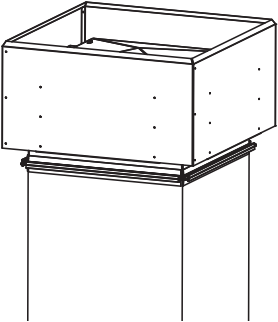
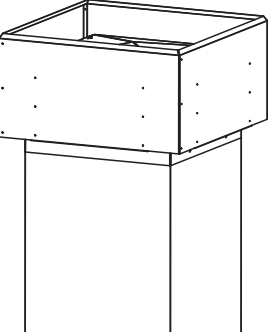
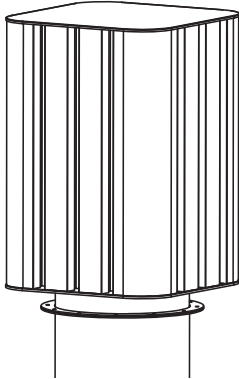
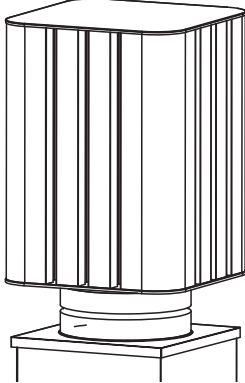
NORDrroof katuseotsikud - paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend



Kasutus

NORDrroof tooterühma tooted on mõeldud kasutamiseks hoone katusel õhuvõtu-, väljaviske- või vabavoolu-otsikuna. Standardtooted on valmistatud tsink-magneesium pinnakattega teraslehest. Toodeakse nii kandilise kui ka ümara ristlõikega õhukanalite tarvis.

Paigaldus

| | | | |
|---|--|--|--|
|  |  |  |  |
| <p>Liistühendusega paigaldus (kandiline ühendusmõõt) - Kandilise ühendusega katuseotsikud on standardina varustatud euroliistuga, mille abil ühendatakse see lükanliistu abil kandilise kanaliga.</p> | <p>Paigaldus katuseläbiviigule - Katuseotsik paigaldatakse katuseläbiviigu peale ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega.</p> | <p>Ääripaigaldus (soovitatavalt alates mõõdust \varnothing 500 mm).</p> | <p>Tihendiga siseliide (< \varnothing 500 mm) - Tihendiga varustatud ümara ühendusliitmikuga katuseotsik kinnitatakse ümartoru külge pimeneetide abil.</p> |

Katuseotsikute kanaliühendused peavad olema kõik tihendatud välitingimustesse sobiva hermeetikuga.

NORDrroof katuseotsikud - paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

Hooldus

Kontrollige katuseotsikute seisukorda kord aastas ja puhastage seda vajaduse korral.

Puhastamisel tuleks vältida keemilisi puhastusvahendeid, abrasiive ja terasharjasid, mis võivad kahjustada materjali.

Hooldus-kontroll:

- Kontrollige ühenduskohtade seisundit ja vajadusel tihendada hermeetikuga.
- Rooste ilmnmisel eemaldage nähtav rooste terasharjaga ja värvige üle tsinkaerosool värviga.
- Veenduge, et võõrkehad ei takistaks sissepuhke-väljaviske avasid.

NB! Ilmastikutingimustest sõltuvalt on alati oht, et äärmuslikes oludes on võimalik sademete juurdepääs ventilatsioonikanalisse.